




B棟1階共同機器室等のドアをオートロックに変更します

先端酵素学研究所B棟1階の共同機器室（A,B,C,E）及びコラボスペースにおいて、セキュリティ向上のため令和3年6月より各部屋のドアをオートロックに変更して運用することとなりました。

鍵は各部屋近くのキーボックスに設置させていただきます（下図参照）。解錠後はその都度キーボックスに鍵を戻してください。ボックスの解錠番号については、別途機器利用者にお伝えいたします。

また、利用後はドアに設置してあります施設点検票への記載をお願いいたします（同日に複数名の記載があっても構いません）。

利用者の方々にはお手数をおかけすることになるかもしれませんが、ご協力をお願いいたします。

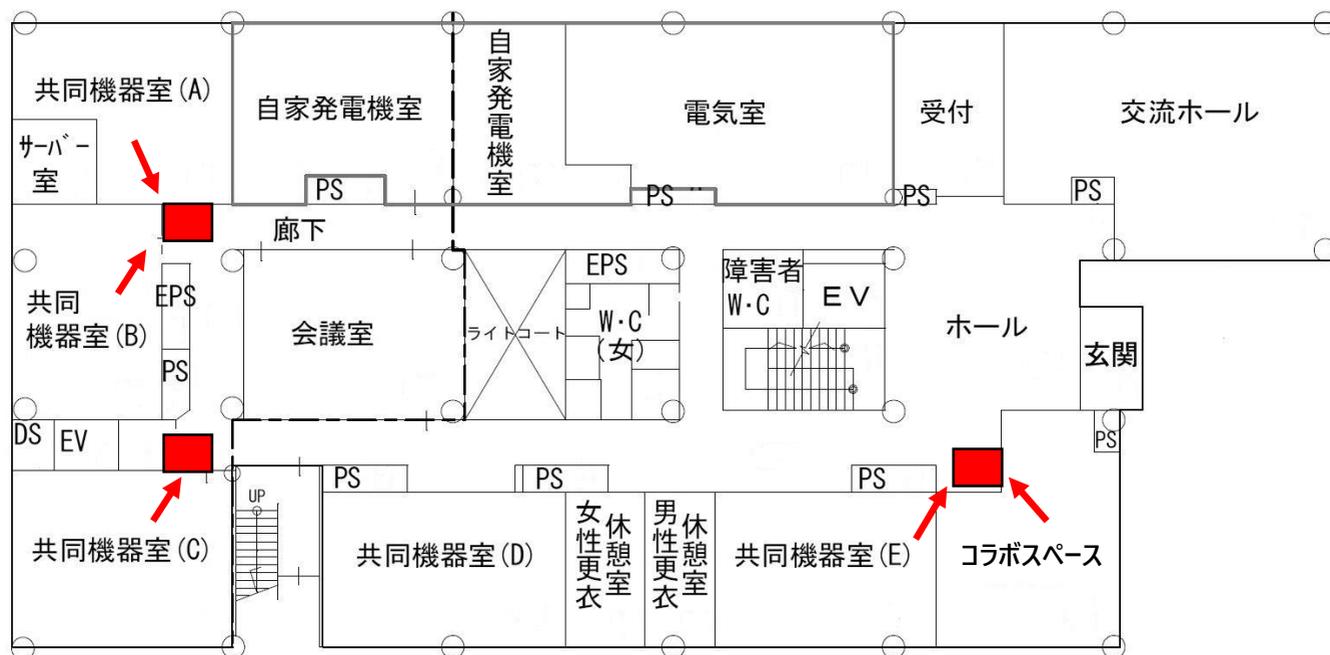

先端酵素学研究所B棟1階